

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

**CEI
IEC
815**

Première édition
First edition
1986

**Guide pour le choix des isolateurs
sous pollution**

**Guide for the selection of insulators
in respect of polluted conditions**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 815:1986

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électro-technique*;
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*;
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas*;

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale*.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology*;
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets*;
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams*;

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice*.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

RAPPORT TECHNIQUE TECHNICAL REPORT

**CEI
IEC
815**

Première édition
First edition
1986

**Guide pour le choix des isolateurs
sous pollution**

**Guide for the selection of insulators
in respect of polluted conditions**

© CEI 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

R

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
 Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Niveaux de sévérité de la pollution	10
4. Relation entre le niveau de pollution et la ligne de fuite spécifique	12
5. Application du concept de «ligne de fuite spécifique»	12
5.1 Paramètres caractérisant le profil	14
5.2 Influence de la position des isolateurs	14
5.3 Influence du diamètre	14
6. Détermination de la ligne de fuite	16
7. Evaluation de la sévérité de la pollution	16
 ANNEXE A — Exemple de questionnaire pour rassembler les informations sur le comportement des isolateurs en zones polluées	20
ANNEXE B — Graissage et lavage	24
ANNEXE C — Relation entre niveaux de pollution et essais sous pollution artificielle	28
ANNEXE D — Paramètres caractérisant le profil des isolateurs	30

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
3. Pollution severity levels	11
4. Relation between the pollution level and the specific creepage distance	13
5. Application of the “specific creepage distance” concept	13
5.1 Parameters characterizing the profile	15
5.2 Influence of the position of insulators	15
5.3 Influence of the diameter	15
6. Determination of the creepage distance	17
7. Evaluation of pollution severity	17
APPENDIX A — Example of a questionnaire to collect information on the behaviour of insulators in polluted areas	21
APPENDIX B — Greasing and washing	25
APPENDIX C — Relation between pollution levels and artificial pollution tests	29
APPENDIX D — Parameters characterizing the insulator profile	31

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

GUIDE POUR LE CHOIX DES ISOLATEURS SOUS POLLUTION

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

Le présent rapport a été établi par le Comité d'Etudes n° 36 de la CEI : Isolateurs.

Le texte de ce rapport est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapport de vote	Procédure des Deux Mois	Rapport de vote
36(BC)64	36(BC)66	36(BC)67	36(BC)68

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vote correspondants mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans le présent rapport :

- Publications n° 71-2 (1976) : Coordination de l'isolement,
Deuxième partie: Guide d'application.
- 273 (1979) : Dimensions des supports isolants et éléments de supports isolants d'intérieur et d'extérieur destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V.
- 305 (1978) : Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type capot et tige.
- 433 (1980) : Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type fût long.
- 507 (1975) : Essais sous pollution artificielle des isolateurs pour haute tension destinés aux réseaux à courant alternatif.
- 720 (1981) : Caractéristiques des isolateurs rigides à socle.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GUIDE FOR THE SELECTION OF INSULATORS IN RESPECT OF POLLUTED CONDITIONS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This report has been prepared by IEC Technical Committee No. 36: Insulators.

The text of this report is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting	Two Months' Procedure	Report on Voting
36(CO)64	36(CO)66	36(CO)67	36(CO)68

Further information can be found in the relevant Reports on Voting indicated in the table above.

The following IEC publications are quoted in this report:

- Publications Nos. 71-2 (1976): Insulation Co-ordination,
Part 2: Application Guide.
- 273 (1979): Dimensions of Indoor and Outdoor Post Insulators and Post Insulator Units for Systems with Nominal Voltages Greater than 1 000 V.
- 305 (1978): Characteristics of String Insulator Units of the Cap and Pin Type.
- 433 (1980): Characteristics of String Insulator Units of the Long Rod Type.
- 507 (1975): Artificial Pollution Tests on High-voltage Insulators to be Used on A.C. Systems.
- 720 (1981): Characteristics of Line Post Insulators.

GUIDE POUR LE CHOIX DES ISOLATEURS SOUS POLLUTION

1. Domaine d'application

Le présent guide est principalement applicable aux réseaux triphasés de tension allant jusqu'à 525 kV entre phases. Pour des tensions supérieures, la possibilité d'un comportement non linéaire des isolateurs est encore à l'étude.

Ce guide est applicable aux isolateurs d'extérieur en céramique et en verre, utilisés dans les réseaux à tension alternative, des types suivants :

- isolateurs à fût long et isolateurs pour lignes de traction électrique ;
- isolateurs à capot et tige ;
- supports isolants à capot et embase et isolateurs rigides à tige ;
- isolateurs de poste et isolateurs rigides à socle ;
- enveloppe isolante ;
- traversées.

Ce guide ne peut être utilisé directement pour les isolateurs de types spéciaux comme les isolateurs à couche semi-conductrice ou recouverts pendant leur fabrication par une couche de matériaux isolants, les parafoudres ainsi que pour l'isolement entre entrée et sortie d'un même pôle de disjoncteur en position ouverte. Ce guide ne traite pas des perturbations radioélectriques ou de télévision, ni des bruits audibles dont l'intensité peut être accrue sur certains isolateurs pollués.

2. Objet

Le comportement des isolateurs sous pollution a fait l'objet de nombreuses études qui permettent de spécifier l'isolement nécessaire pour un site dont on connaît le degré de pollution ou à partir du comportement des isolateurs en service dans la même région à des niveaux de tension identiques ou différents. La méthode fondée sur des essais de laboratoire simulant la pollution naturelle comprend donc les étapes suivantes :

- 1) évaluation du type et de la sévérité de la pollution du site ;
- 2) spécification d'un essai de laboratoire aussi représentatif que possible de la pollution du site (en particulier, voir la Publication 507 de la CEI : Essais sous pollution artificielle des isolateurs pour haute tension destinés aux réseaux à courant alternatif) ;
- 3) choix des isolateurs qui démontreront un comportement satisfaisant lors de cet essai.

Cette méthode de choix et de spécification de l'isolation requise devrait être utilisée chaque fois que les circonstances le permettent.

Evidemment, cette méthode a ses limites ; par exemple, quand un site naturel ne peut être représenté de façon satisfaisante par un essai de laboratoire sous pollution artificielle.

L'objet de ce guide est de donner, sur la base de l'expérience en service et de nombreux résultats d'essais dans des conditions de pollution naturelle ou artificielle, *des règles générales simples qui devraient être une aide pour le choix d'un isolateur qui présenterait un comportement satisfaisant sous conditions polluées.*

GUIDE FOR THE SELECTION OF INSULATORS IN RESPECT OF POLLUTED CONDITIONS

1. Scope

This guide is mainly applicable to three-phase systems up to 525 kV (phase-to-phase). For higher voltages the possible non-linear performance of insulators is still under study.

This guide is applicable to outdoor ceramic and glass insulators, used in a.c. systems, of the following types :

- long-rod and traction line insulator ;
- cap and pin insulator ;
- pedestal type post and rigid pin insulator ;
- substation and line post insulator ;
- hollow insulator ;
- bushing.

This guide cannot directly be used for special types of insulators such as insulators with conductive glaze, or covered, during the manufacturing, with any insulating material, for surge arresters and also for longitudinal insulation for open circuit-breakers. This guide does not deal with radio interference voltage, television interference voltage and audible noise, the intensity of which may be increased on some polluted insulators.

2. Object

The performance of insulators in polluted conditions has been the subject of many studies that permit the specification of the required insulation when the site pollution is known, or by experience of insulator performance in the same region which has been operating at the same or at a different system voltage. The approach based on laboratory simulation of natural pollution consists consequently of the following steps :

- 1) evaluation of type and severity of the pollution at the site ;
- 2) specification of a laboratory test as representative of the pollution of the site as possible (in particular, see IEC Publication 507 : Artificial Pollution Tests on High-voltage Insulators to be Used on A.C. Systems) ;
- 3) selection of insulators which would show a good behaviour under this test.

This method of selection and specification of the required insulation should be adopted whenever circumstances permit.

Obviously, this approach has some limitations, for instance, when a natural site cannot be represented in a satisfactory way by an artificial pollution test in the laboratory.

The aim of the present guide is to give, on the basis of the experience in service and numerous test results in naturally and artificially polluted conditions, *simple general rules that should assist in choosing the insulator which should give satisfactory performance under polluted conditions.*

Ces règles sont essentiellement fondées sur la spécification d'une *ligne de fuite minimale* et de quelques autres paramètres géométriques qui, généralement, ne créent pas de contraintes dans la conception de l'isolateur lui-même. Elles proposent une manière aisée et réaliste pour le choix des isolateurs selon la sévérité présumée du site où ils doivent être installés. Ces exigences ont été définies à partir d'isolateurs qui ont montré un risque acceptable de contournement lorsqu'ils ont été soumis à ces conditions de pollution.

Note. — Des essais de laboratoire adaptés ou une expérience directe obtenue sous conditions naturelles peuvent conduire à une réduction des longueurs minimales de ligne de fuite spécifiées dans ce guide (par exemple pour des isolateurs spécialement conçus pour certaines conditions de pollution).

Ce guide décrit les méthodes de choix des isolateurs par :

- l'évaluation qualitative de la sévérité de la pollution du site (voir article 4, tableau I et annexe A) ;
- le choix des dimensions de l'isolateur en fonction de la ligne de fuite nominale spécifique (tableau II) dans les limites définies dans l'article 5.

Dans des cas particuliers, le lavage ou le graissage des isolateurs peut être utilisé (voir annexe B).

Le guide donne également, à titre d'information :

- différentes méthodes pour mesurer la sévérité de la pollution permettant de contrôler ou de connaître avec plus de précision la sévérité de pollution réelle d'un site, tout en ayant en mémoire qu'une information valable exige souvent plusieurs années de mesurage (voir article 7) ;
- des correspondances entre les niveaux de pollution et les essais sous pollution artificielle (voir annexe C).

These rules are essentially based upon *minimum creepage distance* requirements associated with a few other geometrical parameters, which generally do not limit the design of the insulator itself. They provide an easily accomplished way to choose insulators based on the predicted severity of the site where these insulators are to be installed. The above requirements are based on insulators having an acceptable risk of flashover when operating under such polluted conditions.

Note. — Suitable testing carried out in the laboratory or direct experience obtained in natural conditions may allow the minimum creepage distances specified in this guide to be reduced (for instance, for insulators specially designed for polluted conditions).

This guide describes the method of insulator selection by :

- evaluating qualitatively the severity of the pollution of the site (see Clause 4, Table I and Appendix A) ;
- choosing insulator dimensions with regard to the specific nominal creepage distance (Table II) within the limits stated in Clause 5.

In special cases, washing or greasing of insulators can be used (see Appendix B).

The guide also indicates, by way of information :

- different methods for measuring the pollution severity that make it possible to check, or to know with greater accuracy, the actual pollution severity of a site, while bearing in mind that valid information often calls for several years of measurements (see Clause 7) ;
- relations between pollution levels and artificial pollution tests (see Appendix C).

3. Niveaux de sévérité de la pollution

A des fins de normalisation, quatre niveaux de pollution sont définis qualitativement, depuis une pollution faible jusqu'à une très forte pollution.

Le tableau I donne, pour chaque niveau de pollution, une description approximative de quelques environnements typiques correspondants. Cependant, d'autres conditions extrêmes d'environnement existent, telles que neige et glace sous forte pollution, ou forte pluie ou certaines zones désertiques, et méritent d'être examinées plus à fond.

Note. — Ce tableau est destiné à remplacer le tableau I de la Publication 71-2 de la C E I : Coordination de l'isolement, Deuxième partie : Guide d'application.

TABLEAU I

Niveau de pollution	Exemples d'environnements caractéristiques
I - Faible	— Zones sans industries et avec faible densité d'habitations équipées d'installations de chauffage — Zones avec faible densité d'industries ou d'habitations mais soumises fréquemment aux vents et/ou aux pluies — Régions agricoles ¹⁾ — Régions montagneuses Toutes ces zones doivent être situées à des distances d'au moins 10 km à 20 km de la mer et ne doivent pas être exposées aux vents venant directement de la mer ²⁾
II - Moyen	— Zones avec industries ne produisant pas de fumées particulièrement polluantes et/ou avec une densité moyenne d'habitations équipées d'installations de chauffage — Zones à forte densité d'habitations et/ou d'industries mais soumises fréquemment aux vents et/ou à des chutes de pluies — Zones exposées au vent de mer, mais pas trop proches de la côte (distantes d'au moins quelques kilomètres) ²⁾
III - Fort	— Zones avec forte densité d'industries et banlieues de grandes villes avec forte densité d'installations de chauffage polluantes — Zones situées près de la mer, ou en tout cas exposées à des vents relativement forts venant de la mer ²⁾
IV - Très fort	— Zones généralement peu étendues, soumises à des poussières conductrices et à des fumées industrielles produisant des dépôts conducteurs particulièrement épais — Zones généralement peu étendues, très proches de la côte et exposées aux embruns ou aux vents très forts et polluants venant de la mer — Zones désertiques caractérisées par de longues périodes sans pluie, exposées aux vents forts transportant du sable et du sel et soumises à une condensation régulière

¹⁾ L'utilisation d'engrais répandus par pulvérisation ou le brûlage de terres moissonnées peuvent conduire à un niveau de pollution plus élevé à cause de la dispersion par le vent.

²⁾ Les distances au rivage dépendent de la topographie de la zone côtière et des conditions extrêmes de vent.

3. Pollution severity levels

For the purposes of standardization, four levels of pollution are qualitatively defined, from light pollution to very heavy pollution.

Table I gives, for each level of pollution, an approximate description of some typical corresponding environments. Other extreme environmental conditions exist which merit further consideration, e.g. snow and ice in heavy pollution, heavy rain, arid areas.

Note. — This table is intended to replace Table I of IEC Publication 71-2 : Insulation Coordination, Part 2 : Application Guide.

TABLE I

Pollution level	Examples of typical environments
I - Light	— Areas without industries and with low density of houses equipped with heating plants — Areas with low density of industries or houses but subjected to frequent winds and/or rainfall — Agricultural areas ¹⁾ — Mountainous areas All these areas shall be situated at least 10 km to 20 km from the sea and shall not be exposed to winds directly from the sea ²⁾
II - Medium	— Areas with industries not producing particularly polluting smoke and/or with average density of houses equipped with heating plants — Areas with high density of houses and/or industries but subjected to frequent winds and/or rainfall — Areas exposed to wind from the sea but not too close to the coast (at least several kilometres distant) ²⁾
III - Heavy	— Areas with high density of industries and suburbs of large cities with high density of heating plants producing pollution — Areas close to the sea or in any case exposed to relatively strong winds from the sea ²⁾
IV - Very heavy	— Areas generally of moderate extent, subjected to conductive dusts and to industrial smoke producing particularly thick conductive deposits — Areas generally of moderate extent, very close to the coast and exposed to sea-spray or to very strong and polluting winds from the sea — Desert areas, characterized by no rain for long periods, exposed to strong winds carrying sand and salt, and subjected to regular condensation

¹⁾ Use of fertilizers by spraying, or the burning of crop residues, can lead to a higher pollution level due to dispersal by wind.

²⁾ Distances from sea coast depend on the topography of the coastal area and on the extreme wind conditions.

4. Relation entre le niveau de pollution et la ligne de fuite spécifique

Pour chaque niveau de pollution indiqué dans le tableau I la ligne de fuite nominale spécifique minimale correspondante, donnée en millimètres par kilovolt de la tension la plus élevée (entre phases) pour le matériel, est indiquée au tableau II. Ce tableau est destiné à remplacer le tableau II de la Publication 71-2 de la CEI.

L'expérience a montré que le critère de ligne de fuite spécifique minimale, qui implique la linéarité, en conditions de pollution, entre la tension de tenue et la longueur de ligne de fuite, s'applique à la plupart des isolateurs utilisés sur les réseaux existants.

Certains isolateurs prévus spécialement pour des pollutions particulières peuvent ne pas répondre à ces conditions, bien que leur comportement soit satisfaisant en service.

TABLEAU II

Niveau de pollution	Ligne de fuite nominale spécifique minimale ¹⁾ (mm/kV ²⁾)
I - Faible	16
II - Moyen	20
III - Fort	25
IV - Très fort	31
¹⁾ Pour les lignes de fuite réelles, les tolérances spécifiées de fabrication sont applicables (voir Publication 273 de la CEI : Dimensions des supports isolants et éléments de supports isolants d'intérieur et d'extérieur destinés à des installations de tension nominale supérieure à 1 000 V, Publication 305 de la CEI : Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type capot et tige, Publication 433 de la CEI : Caractéristiques des éléments de chaînes d'isolateurs du type fût long et Publication 720 de la CEI : Caractéristiques des isolateurs rigides à socle). ²⁾ Rapport de la ligne de fuite mesurée entre la phase et la terre sur la valeur efficace de la tension entre phases la plus élevée pour le matériel (voir Publication 71-1 de la CEI).	

- Notes 1. — Dans les régions très peu polluées, une ligne de fuite nominale spécifique inférieure à 16 mm/kV peut être utilisée en fonction de l'expérience acquise en service. Une valeur de 12 mm/kV semble être une limite inférieure.
2. — Dans le cas de sévérité exceptionnelle de pollution, une ligne de fuite nominale spécifique de 31 mm/kV peut s'avérer insuffisante. Selon l'expérience en service et/ou les essais de laboratoire, une valeur de ligne de fuite spécifique plus élevée peut être utilisée, mais dans certains cas, l'utilisation du lavage ou du graissage peut alors être envisagée (voir annexe B).

5. Application du concept de « ligne de fuite spécifique »

Pour pouvoir appliquer avec succès le principe du concept de « ligne de fuite spécifique », certains paramètres dimensionnels caractérisant l'isolateur doivent être considérés.

Ces paramètres, déduits de l'expérience en service et des essais de laboratoire, se réfèrent principalement à la forme des ailettes ou au profil de l'isolateur, mais également au diamètre et à la position en service de l'isolateur.

Les paramètres suivants ne sont pas destinés à limiter le développement futur de la conception des isolateurs. Ils recommandent seulement certaines limites (indiquées dans l'annexe D), qui doivent être interprétées d'une manière souple et qui donnent une forte probabilité pour que le comportement d'un isolateur soit satisfaisant en service.

4. Relation between the pollution level and the specific creepage distance

For each level of pollution described in Table I, the corresponding minimum nominal specific creepage distance, in millimetres per kilovolt (phase-to-phase) of the highest voltage for equipment is given in Table II. This table is intended to replace Table II of IEC Publication 71-2.

Experience has shown that the criterion of “minimum specific creepage distance”, which implies linearity under pollution between withstand voltage and creepage distance, applies to most insulators used on existing systems.

Some insulators specially shaped for particular kinds of pollution may not satisfy these conditions even though they perform satisfactorily in service.

TABLE II

Pollution level	Minimum nominal specific creepage distance ¹⁾ (mm/kV ²⁾)
I - Light	16
II - Medium	20
III - Heavy	25
IV - Very heavy	31
¹⁾ For the actual creepage distance, the specified manufacturing tolerances are applicable (see IEC Publication 273 : Dimensions of Indoor and Outdoor Post Insulators and Post Insulator Units for Systems with Nominal Voltages Greater than 1 000 V, IEC Publication 305 : Characteristics of String Insulator Units of the Cap and Pin Type, IEC Publication 433 : Characteristics of String Insulator Units of the Long Rod Type, and IEC Publication 720 : Characteristics of Line Post Insulators). ²⁾ Ratio of the leakage distance measured between phase and earth over the r.m.s. phase to phase value of the highest voltage for the equipment (see IEC Publication 71-1).	

Notes 1. — In very lightly polluted areas, specific nominal creepage distances lower than 16 mm/kV can be used depending on service experience. 12 mm/kV seems to be a lower limit.

2. — In the case of exceptional pollution severity, a specific nominal creepage distance of 31 mm/kV may not be adequate. Depending on service experience and/or on laboratory test results, a higher value of specific creepage distance can be used, but in some instances the practicability of washing or greasing (see Appendix B) may have to be considered.

5. Application of the “specific creepage distance” concept

In order to successfully apply the “specific creepage distance” concept, certain dimensional parameters characterizing the insulator shall be taken into account.

These parameters, based on service experience and on laboratory tests, mainly relate to the shed shape or to the profile of the insulator, but also to the diameter and the position in service of the insulator.

The following parameters are not intended to limit the future development of insulator design. They simply recommend certain limits (indicated in Appendix D) which must be interpreted flexibly in order to provide a high probability of satisfactory performance in service.

D'après l'expérience passée, les paramètres importants qui doivent être pris en compte sont :

5.1 Paramètres caractérisant le profil (voir annexe D)

Le profil d'un isolateur est caractérisé par les paramètres suivants :

- distance minimale, c , entre deux ailettes ;
- rapport s/p entre le pas et la profondeur de l'ailette ;
- rapport l_a/d entre ligne de fuite et distance dans l'air ;
- ailettes alternées (voir figures 2, page 18 et D3b, page 37) ;
- inclinaison des ailettes ;
- paramètres caractérisant l'isolateur dans son ensemble
 - facteur de ligne de fuite C.F.
 - facteur de profil P.F.

L'annexe D donne la définition de ces paramètres ainsi qu'une indication de leurs valeurs.

5.2 Influence de la position des isolateurs

Il est admis que l'on obtient une légère modification des performances sous pollution, lorsque l'on utilise, en position inclinée ou horizontale, des isolateurs conçus pour être utilisés en position verticale. Généralement, on observe une amélioration et, dans quelques cas particuliers, une légère réduction, due au ruissellement sous forte pluie.

A moins de résultats montrant une amélioration significative de performance, il convient de négliger toute variation de performance due à la position des isolateurs.

Note. — Si des isolateurs sont conçus pour être utilisés dans une position inclinée ou horizontale, leur comportement sous pollution peut être contrôlé par des essais de laboratoire ou en service dans la position pour laquelle ils ont été conçus.

5.3 Influence du diamètre

Différents essais de laboratoire semblent montrer que la tenue sous pollution d'un support isolant ou d'une enveloppe isolante décroît lorsque le diamètre moyen de l'isolateur augmente.

Les valeurs suivantes de k_D sont proposées, k_D étant un facteur de majoration de la ligne de fuite en fonction du diamètre moyen de l'isolateur D_m en millimètres.

- pour un diamètre moyen $D_m < 300$ mm : $k_D = 1$
- pour $300 \leq D_m \leq 500$ mm : $k_D = 1,1$
- pour $D_m > 500$ mm : $k_D = 1,2$

Cependant, ces valeurs semblent différentes selon l'origine des différents résultats (résultats d'exploitation ou résultats de laboratoire). C'est pourquoi ce facteur doit être utilisé avec précaution.

Pour un profil donné, le diamètre moyen D_m est donné par :

$$D_m = \frac{\int_0^{l_t} D(l) dl}{l_t}$$

où :

l_t est la ligne de fuite totale de l'isolateur, et

$D(l)$ est la valeur du diamètre à une longueur l de ligne de fuite, mesurée depuis une électrode

Based on past experience the important parameters which have to be taken into account are :

5.1 Parameters characterizing the profile (see Appendix D)

The profile of an insulator is characterized by the following parameters :

- minimum distance, c , between sheds ;
- ratio s/p between spacing and shed overhang ;
- ratio l_c/d between creepage distance and clearance ;
- alternating sheds (see Figures 2, page 19 and D3b, page 37) ;
- inclination of sheds ;
- parameters characterizing the entire insulator :
 - creepage factor C.F.
 - profile factor P.F.

Appendix D gives the definition of these parameters and an indication of their value.

5.2 Influence of the position of insulators

There is normally some change in the pollution performance of insulators designed for use in the vertical position when they are used in an inclined or horizontal position. Generally the change is for an improvement in performance, but in certain cases a reduction may result, due for example to the cascade effect of heavy rain.

Unless specific data showing significantly improved performance is available, any change in performance due to position should be neglected.

Note. — If insulators are designed for use in an inclined or horizontal position, the performance under polluted conditions can be checked by laboratory or field tests in the position for which they are designed.

5.3 Influence of the diameter

Various laboratory tests appear to indicate that the pollution performance of post insulators and hollow insulators decreases with increasing average diameter.

The following values for k_D are proposed, k_D being a factor to increase the creepage distance with average diameter D_m in millimetres.

- average diameter $D_m < 300$ mm : $k_D = 1$
- $300 \leq D_m \leq 500$ mm : $k_D = 1.1$
- $D_m > 500$ mm : $k_D = 1.2$

However, these values may differ according to the origin of different results (field results or laboratory tests). This factor should therefore be used with caution.

For a given profile, the average diameter D_m is given by :

$$D_m = \frac{\int_0^{l_t} D(l) dl}{l_t}$$

where :

l_t is the total creepage distance of the insulator

$D(l)$ is the value of the diameter at a creepage distance l , measured from one electrode

Pour les ailettes simples, la formule ci-dessus peut en général être remplacée par les relations simplifiées suivantes :

1) ailettes normales
$$D_m = \frac{D_e + D_i}{2} \quad (\text{figure 1, page 18}),$$

2) ailettes alternées
$$D_m = \frac{D_{e1} + D_{e2} + 2D_i}{4} \quad (\text{figure 2, page 18}).$$

6. Détermination de la ligne de fuite

La ligne de fuite minimale nominale d'un isolateur placé entre phase et terre est déterminée, suivant le niveau de pollution du site, par la relation :

ligne de fuite minimale nominale = ligne de fuite minimale spécifique (tableau II) × tension entre phases la plus élevée pour le matériel × k_D

où :

k_D est le facteur de correction dû au diamètre (voir paragraphe 5.3)

Si les isolateurs sont destinés à être utilisés entre phases (espaceurs par exemple), il convient de multiplier la ligne de fuite par $\sqrt{3}$ (pour un réseau triphasé).

7. Evaluation de la sévérité de la pollution

L'application de ce guide est directement liée à la connaissance de la sévérité de la pollution du site sur lequel les isolateurs doivent être installés.

Par ordre croissant de confiance, l'évaluation de la sévérité de la pollution peut se faire :

- qualitativement à partir des indications données dans le tableau I ;
- à partir d'informations sur le comportement des isolateurs de lignes et de postes déjà en service sur le site considéré (voir annexe A), permettant l'évaluation par des experts en ce domaine ;
- à partir de mesures sur le site.

En ce qui concerne les mesures sur le site, différentes méthodes sont généralement utilisées. Ce sont les suivantes :

- 1) conductivité volumique du polluant récolté au moyen de jauges directionnelles ;
- 2) densité équivalente du dépôt de sel sur la surface de l'isolateur (méthode ESDD) ;
- 3) nombre total des contournements de chaînes d'isolateurs de longueurs différentes ;
- 4) conductance superficielle d'isolateurs témoins ;
- 5) courant de fuite d'isolateurs soumis à la tension de service (valeur la plus élevée des valeurs maximales de courant mesurées au cours d'intervalles de temps successifs, I_{μ}).

Les deux premières méthodes ne nécessitent pas d'équipement coûteux et peuvent être facilement mises en œuvre. La méthode de la conductivité volumique ne fournit par elle-même aucune information directe sur la fréquence et la sévérité des événements polluants dans un site naturel. La méthode ESDD caractérise la sévérité de la pollution du site. Des informations sur l'humidification peuvent être obtenues séparément.

La précision de ces méthodes dépend de la fréquence des mesures. Cependant, pour la méthode ESDD, un dispositif de mesurage automatique a été mis au point et, ainsi, la sévérité de la pollution peut être mesurée de façon continue, afin de déterminer, par exemple, la périodicité convenable pour le lavage.

The above formula may be approximated in general by the following simple relations :

1) regular sheds
$$D_m = \frac{D_e + D_i}{2} \quad (\text{Figure 1, page 19}),$$

2) alternating sheds
$$D_m = \frac{D_{e1} + D_{e2} + 2D_i}{4} \quad (\text{Figure 2, page 19}).$$

6. Determination of the creepage distance

The minimum nominal creepage distance of an insulator situated between phase and earth is determined, according to the pollution level of the site, by the relation :

minimum nominal creepage distance = minimum specific creepage distance (Table II) $\times$ highest system voltage phase-to-phase for the equipment $\times k_D$

where:

k_D is the correction factor due to diameter (see Sub-clause 5.3)

If insulators are to be used between phases (phase-spacers for instance), the creepage distance should be multiplied by $\sqrt{3}$ (for a three-phase system).

7. Evaluation of pollution severity

The application of this guide is directly related to the knowledge of the pollution severity of the site where the insulators are to be installed.

The evaluation of the pollution severity can be made with an increasing degree of confidence :

- qualitatively from indications given in Table I,
- from information on the behaviour of insulators from lines and substations already in service on that site (see Appendix A), for evaluation by experts in this field,
- from measurements *in situ*.

For measurements *in situ*, different methods are generally used. They are :

- 1) volume conductivity for the pollutant collected by means of directional gauges ;
- 2) Equivalent Salt Deposit Density on the insulator surface (ESDD method) ;
- 3) total number of flashovers of insulator strings of various lengths ;
- 4) surface conductance of sample insulators ;
- 5) leakage current of insulators subjected to service voltage (highest current values during subsequent time intervals, I_H).

The first two methods do not require expensive equipment and can be easily performed. The volume conductivity method gives no direct information by itself on the frequency and on the severity of the contamination events on a natural site. The ESDD method characterizes the pollution severity of the site. Information on wetting shall be separately obtained.

The accuracy of these methods depends upon the frequency of measurement. However, for the ESDD method, an automatic measuring system has been developed and therefore pollution severity can be measured continuously, in order to find, for example, the suitable timing of washing.

La méthode fondée sur le nombre total de contournements nécessite une installation d'essai coûteuse et les informations qu'on en retire ne sont valables que pour des isolateurs ayant une longueur voisine de la longueur réelle en service et contournant à une tension peu éloignée de la tension de service.

Les deux dernières méthodes nécessitent une source de puissance et un dispositif spécial d'enregistrement. Elles ont l'avantage de contrôler de façon continue les effets de la pollution. Ces techniques ont été développées afin de déterminer le taux de pollution, et les résultats obtenus peuvent être utilisés pour indiquer si la sévérité de la pollution est à un niveau compatible avec un bon comportement des isolateurs en service, ou si l'on doit laver ou changer la graisse des isolateurs.

Note. — Pour plus d'informations sur ces différentes méthodes, se référer à la revue « Electra » n° 64, de mai 1979, page 101 et suivantes.

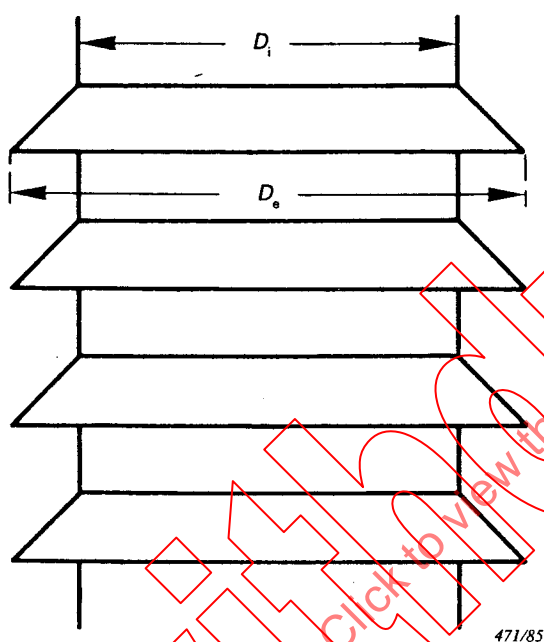


FIG. 1. — Ailettes normales.

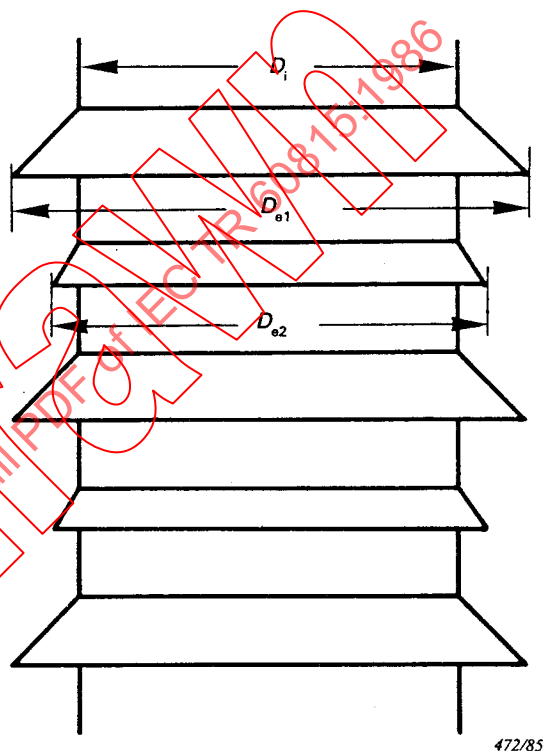


FIG. 2. — Ailettes alternées.

The method based on total flashovers needs expensive test facilities. Reliable information can be obtained only for insulators having a length close to the actual length and flashing over at a voltage near the operating voltage.

The last two methods which need a power source and special recording equipment have the advantage that the effects of pollution are continuously monitored. These techniques have been developed for assessing the pollution rate and the results, when related to test data, are used to indicate that the pollution is still at a level known to be safe for operational service or whether washing or re-greasing is required.

Note. — For more information on these different methods see "Electra" No. 64 - May 1979, page 101 and the following.

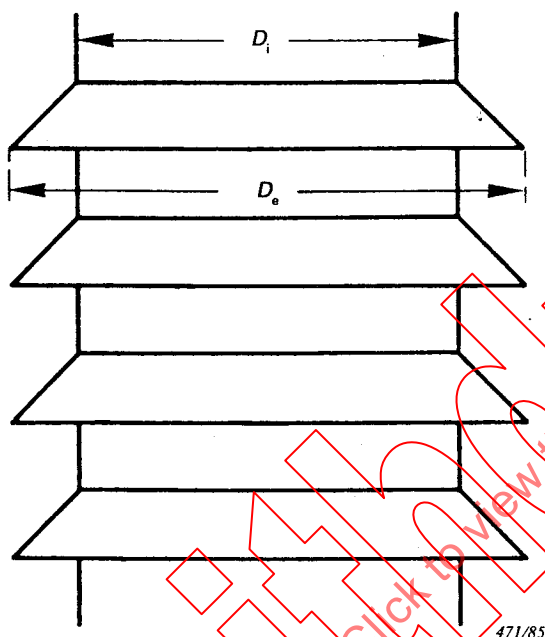


FIG. 1. — Regular sheds.

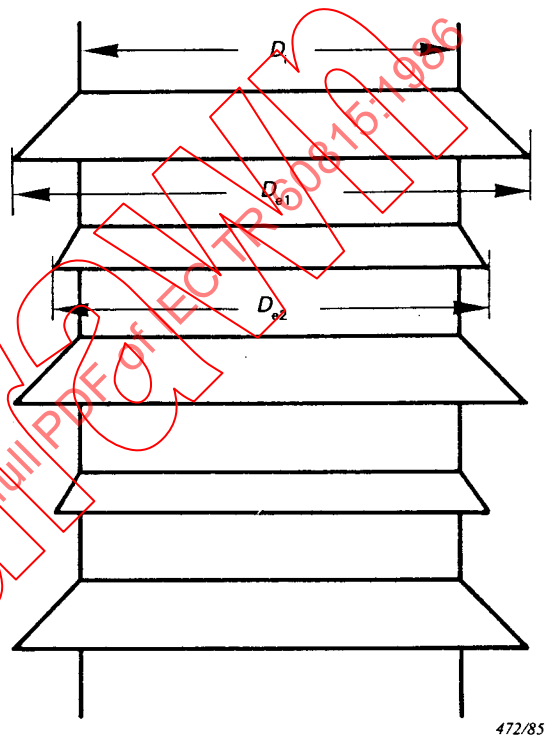


FIG. 2. — Alternating sheds.

ANNEXE A

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE POUR RASSEMBLER LES INFORMATIONS SUR LE COMPORTEMENT DES ISOLATEURS EN ZONES POLLUÉES

Société :	Pays :
Identité de l'ouvrage et/ou situation : Ligne ou poste :	
Personne à consulter pour complément d'information, adresse, télex, téléphone :	

A1. Informations générales

- Tension nominale du réseau et tension la plus élevée pour le matériel
- Date de construction
- Type de réseau
- Entretien (ne comprenant pas le remplacement d'isolateurs)
- *Pour les lignes*
- Type de pylône (croquis)
- Nombre de ternes
- Distance à la masse des chaînes
- Type d'isolateur
- Pièces de garde
- Date de mise sous tension
- Nettoyage — oui ou non — fréquence ...
- Lavage — oui ou non — fréquence ...
- Graissage — oui ou non — fréquence ...
- *Pour les postes*
- Type d'appareil :
 - disjoncteur
 - sectionneur
 - transformateur de mesure
 - parafoudre
 - isolateur de jeu de barres
- Distance entre la base des isolateurs et le sol

A2. Informations sur le site

- Carte des régions traversées et tracé de la ligne
- Pour les régions polluées seulement, les différentes zones climatiques traversées par la ligne (à indiquer sur la carte)
- Pour les postes, emplacement, orientation et altitude

A3. Informations sur les conditions climatiques

- Type de climat : tempéré, tropical, équatorial, continental ...
- Durée de la période sèche, en mois
- Hauteur annuelle de pluie, en millimètres
- Vent dominant : direction, vitesse moyenne en kilomètres/heure
- Rosée : quelquefois, souvent, jamais
- Brouillard : quelquefois, souvent, jamais

APPENDIX A

EXAMPLE OF A QUESTIONNAIRE TO COLLECT INFORMATION
ON THE BEHAVIOUR OF INSULATORS IN POLLUTED AREAS

Company :	Country :
Identification of project and/or location : Line or substation :	
Person to consult for complementary information, address, telex, telephone :	

A1. General information

- Nominal voltage of the system and highest voltage for equipment
- Date of construction
- Type of system
- Maintenance (not involving changes of insulator)
- *For overhead lines*
 - Type of tower (sketch)
 - Number of circuit
 - Ground clearance of string
 - Type of insulator sets
 - Insulator protective fittings
- Date of energizing
- Cleaning — yes or no — frequency...
- Washing — yes or no — frequency...
- Greasing — yes or no — frequency...
- *For substations*
 - Type of apparatus :
 - circuit-breaker
 - disconnector
 - instrument transformer
 - lightning arrester
 - bus-bar insulator
 - Clearance between base of insulator and ground

A2. Information on the site

- Map of areas crossed and routing of the line
- For polluted areas only, the different climatic zones crossed by the line (mark them on the map)
- For substations, place, orientation and altitude

A3. Information on weather conditions

- Type of climate : temperate, tropical, equatorial, continental...
- Time without rainfall, in months
- Annual rainfall, in millimetres
- Dominant wind : direction, average speed in kilometres per hour
- Dew : sometimes, often, never
- Fog : sometimes, often, never

A4. Informations sur la pollution

Par exemple :

- Pollution marine (fort pourcentage de sel) — faible quantité de matières insolubles
- Pollution saline autre que côtière — faible quantité de matières solides
- Pollution à base de sable ou de poussières en provenance du sol (par exemple désert...)
- Pollution industrielle avec forte quantité de dépôts solides (sauf ciment)
- Pollution industrielle avec forte quantité de ciment
- Pollution chimique industrielle (gaz, fumées...)
- Pollution mixte (indiquer dans ce cas les composants principaux, par exemple pour les usines de ciment en bord de mer)
- ...

A5. Données sur l'isolement

- | | |
|---|---|
| — Pour les lignes | — Pour les postes |
| — Position des chaînes | — Type d'isolateurs |
| • verticales (suspension) | • support isolant (fût plein) |
| • horizontales (ancrage) | • support isolant à capot et embase |
| • angle (en degrés) | • traversée |
| — Nombre d'éléments par chaîne | • enveloppes isolantes |
| — Type d'isolateurs (schéma) | — Profil et pas des ailettes (donner des détails) |
| — Pas | — Ligne de fuite totale |
| — Ligne de fuite par élément | |
| — Indiquer toute modification par rapport à l'isolement initial | |

A6. Description des incidents

- Date et heure
- Position du pylône (pour les lignes) et emplacement de l'appareil dans le poste
- Conditions atmosphériques critiques au moment de l'incident :

• humidité relative	• tempête
• pluie	• vent (direction, vitesse)
• bruine	• temps écoulé entre la dernière chute de pluie et l'incident
• brouillard	• autres
• température	
- Nature de l'incident :
 - contournement
 - forte corrosion des parties métalliques
 - perforation du diélectrique
 - dommages visibles du diélectrique
 - érosion ou cheminement
- Pour les chaînes d'isolateurs, emplacement des éléments endommagés dans la chaîne
- Commentaires sur l'incident, précisant toutes circonstances particulières.

A4. Information on pollution

For example :

- Seaborne pollution (high percentage of salt) — small amount of insoluble matter
- Saline pollution other than coastal — small amount of solids
- Sand-based pollution or ground dust (e.g. desert...)
- Industrial pollution with large amounts of solid deposits (except cement)
- Industrial pollution with large amounts of cement
- Chemical industrial pollution (gas, smoke...)
- Mixed pollution (indicate in this case the main components, for example for coastal cement factories)
- ...

A5. Data on insulation

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> — For overhead lines — Position of string <ul style="list-style-type: none"> ● vertical (suspension) ● horizontal (tension) ● angle (in degrees) — Number of units per string — Type of insulator (drawing) — Spacing — Creepage distance of unit | <ul style="list-style-type: none"> — For substations — Type of insulator <ul style="list-style-type: none"> ● post insulator (solid core) ● pedestal insulator ● bushing ● hollow insulator — Profile and spacing of shed (give details) — Total creepage distance |
|--|---|
- Indicate any modification in the initial insulation

A6. Schedule of incidents

- Date and time
- Situation of the tower (for line) and place of apparatus in substation
- Critical meteorological conditions at the moment of incidents :

● relative humidity ● rain ● drizzle ● fog ● temperature	● storm ● wind (direction, speed) ● time between last rainfall and incident ● other
--	--
- Type of incident :
 - flashover
 - heavy corrosion of metal parts
 - punctured dielectric
 - visible damage to dielectric
 - erosion or tracking
- For a string of insulators, place of damaged units in the string
- Comments of the incident indicating any special circumstances.

ANNEXE B

GRAISSAGE ET LAVAGE

Dans des cas exceptionnels, les problèmes de pollution ne peuvent être résolus de façon économique par un bon choix de l'isolateur. Par exemple, dans des régions à forte pollution ou à faible taux de pluie, un entretien des isolateurs peut être nécessaire. Cela peut également se produire lorsque l'environnement d'un poste (ou d'une ligne) déjà construit est modifié par l'implantation de nouvelles industries polluantes.

L'entretien prend en général une ou plusieurs des formes suivantes :

- essuyage manuel périodique sur l'installation hors tension ou nettoyage à sec sous ou hors tension ;
- revêtement périodique avec de la graisse ;
- lavage périodique sous ou hors tension.

a) Graissage

Les graisses utilisées pour recouvrir les isolateurs sont principalement des produits siliconés et des hydrocarbures. L'épaisseur de la couche de graisse appliquée dépend du type de graisse et du degré de pollution. De manière générale, cette épaisseur est d'environ 1 mm pour les produits siliconés, tandis qu'elle peut atteindre quelques millimètres pour les graisses à base d'hydrocarbures.

Ce type de revêtement exige un renouvellement périodique de la graisse et, de plus, est onéreux. Il convient de noter que les isolateurs perdent la plupart de leurs propriétés d'autonettoyage par la pluie ou par le vent et que, sous certaines conditions de pollution sévère, la graisse peut endommager la céramique ou le verre.

La fréquence de nettoyage et de graissage peut aller de quelques mois à quelques années, suivant le degré de pollution et les conditions atmosphériques. Une optimisation de cette opération doit être atteinte par un contrôle du taux d'accumulation de produits polluants dans la graisse ainsi que par celui du vieillissement de la graisse elle-même.

b) Lavage

Il existe deux méthodes principales pour le lavage des isolateurs afin d'éliminer la pollution :

- l'une utilise des dispositifs d'arrosage fixes ;
- l'autre des équipements d'arrosage portables, réglables manuellement.

La fréquence de lavage est en principe telle qu'elle évite une accumulation importante de dépôts polluants. L'objectif est ainsi de garder l'isolateur aussi propre que possible.

Le lavage des isolateurs avec des dispositifs d'arrosage fixes et automatiques est un moyen efficace de lutter contre la pollution, particulièrement quand le taux des dépôts polluants est élevé. Cette technique conduit à un coût d'investissement élevé mais à un coût de fonctionnement faible.

Le lavage au moyen de jets portables est réalisé par du personnel convenablement entraîné et peut être utilisé sur plus d'un site. Il présente un coût d'investissement bas mais un coût de fonctionnement élevé. Quelques précautions de sécurité sont nécessaires.

APPENDIX B

GREASING AND WASHING

In exceptional cases, pollution problems cannot be solved economically by a good choice of the insulator. For instance, in areas having very severe contamination or low annual rainfall, insulator maintenance may be required. This can also occur when the environment of an already built substation (or line) changes due to new polluting industries.

Maintenance normally takes one or more of the following forms :

- periodic hand wiping on de-energized installation or dry cleaning either energized or de-energized ;
- periodic coating with grease compounds ;
- periodic washing, either energized or de-energized.

a) Greasing

Grease compounds used for coating insulators are mainly silicone products or hydrocarbons. The thickness of the applied layer of grease depends on the type of grease and on the degree of pollution ; generally, for the silicone based compounds it is about 1 mm and for hydrocarbon compounds can reach some millimetres.

This type of application requires regular maintenance for removing the grease and recoating and is expensive. It should be pointed out that the greased insulators lose most of their properties of self-cleaning through the rain or through the wind and that under certain conditions of heavy pollution the grease can damage the ceramic or the glass.

The frequency of cleaning and regreasing ranges from some months to some years, depending upon the degree of contamination and the weather conditions. An optimization of these operations shall be reached by a check of the conditions of the grease, taking into account the accumulation rate of the pollution content in the grease and the ageing of the grease itself.

b) Washing

There are two main methods for the washing of insulators to remove pollution :

- by fixed sprays ;
- by using a manually controlled portable jet.

The frequency of washing should be such as to avoid significant accumulation of pollution. Thus the objective is to keep the insulators in as clean a condition as possible.

Insulator washing with fixed, automatic sprays is an effective and reliable method of combating pollution, particularly when the deposit rate is high. This technique has high capital cost and low running cost.

Portable jet washing equipment operates under the direct control of suitably trained persons and can be used at more than one site. It has low capital cost and high running cost. Some safety precautions are necessary.

Les deux systèmes demandent :

- a) une réserve d'eau de capacité adéquate, ayant une faible conductivité. L'eau courante des villes peut convenir dans certains cas pour le lavage ;
- b) des gicleurs spéciaux pour s'assurer que l'eau de lavage se présente sous forme de gouttelettes ;
- c) des précautions pour réduire sous l'effet de vents forts le risque d'arrosage d'isolateurs non lavés.

Quand le taux de dépôts polluants est élevé, un détecteur de pollution est recommandé afin de déclencher le lavage fixe ou exiger un lavage manuel.

L'efficacité du lavage dépend de la conception de l'isolateur, particulièrement de sa forme et de l'espacement des ailettes. En général, les isolateurs ayant un bon comportement sous pollution se laveront bien, en particulier si le profil des ailettes a de bonnes qualités aérodynamiques.

Note. — Pour les parafoudres à éclateurs internes, il convient de porter une attention particulière pour éviter tout contournement ou explosion pendant le lavage.

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60815:1986

Both systems require :

- a) a stored supply of water of adequate capacity and suitable low conductivity. Town mains water may be suitable for washing in some cases ;
- b) special nozzles to ensure that the wash water breaks into droplets ;
- c) precautions to reduce the risk of water being blown onto unwashed insulators by strong winds.

Where the pollution deposit rate is high, a pollution detector is desirable to initiate fixed washing or to call for a manual wash.

The effectiveness of washing is dependent on the design of the insulators, particularly the shape and spacing of sheds. In general, insulators of good pollution performance will wash well, particularly if the shed profile has good aerodynamic qualities.

Note. — For lightning arresters with internal gaps, special care should be taken to avoid flashover or explosion during washing.

Withdrawing
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC TR 60815:1986

ANNEXE C

RELATION ENTRE NIVEAUX DE POLLUTION ET ESSAIS SOUS POLLUTION ARTIFICIELLE

Ces relations entre niveaux de pollution et essais sous pollution artificielle sur certains isolateurs à capot et tige et à fût long sont données seulement à titre d'exemples et ne peuvent être prises en compte pour des essais de type sur les isolateurs de ligne. Ces valeurs ne peuvent en aucun cas être interprétées comme des exigences de tenue pour les isolateurs de postes et pour les enveloppes isolantes.

Le tableau III donne, pour chaque niveau de pollution, la gamme des valeurs qui ont été obtenues lors de certains essais de pollution artificielle effectués conformément aux procédés d'essai décrits dans la Publication 507 de la CEI (1975).

Note. — Ces procédés d'essai sont en cours de modification dans la révision actuelle de la Publication 507 de la CEI, surtout ceux des méthodes par couche solide. Cela pourra faire aboutir à des valeurs différentes de celles qui sont indiquées.

TABLEAU III

Ligne de fuite spécifique (voir colonne 2, tableau II) (mm/kV)	Essais de pollution artificielle Valeurs de sévérité tenues sous tension phase-terre		
	Méthode du brouillard salin (kg/m ³)	Méthode de la couche solide	
		D. D. S. ^{*)} (mg/cm ²)	Conductivité de la couche (μS)
16	5 à 14	0,03 à 0,06	15 à 20
20	14 à 40	0,10 à 0,20	24 à 35
25	40 à 112	0,30 à 0,60	36
31	>160	—	—

^{*)} D. D. S. = Densité du dépôt de sel.

APPENDIX C

RELATION BETWEEN POLLUTION LEVELS
AND ARTIFICIAL POLLUTION TESTS

These relations between pollution levels and artificial pollution tests on particular cap and pin and long-rod insulators are given only as examples, and cannot be used for type tests on line insulators. Neither should the given withstand severity be interpreted as a specification for post insulators and hollow insulators.

Table III gives for each pollution level the range of values which were obtained in some artificial pollution tests performed according to the test procedures described in IEC Publication 507 (1975).

Note. — The test procedures are being modified in the current revision of IEC Publication 507, especially those of the solid-layer methods. This may lead to values different from those given.

TABLE III

Specific creepage distance (see column 2, Table II) (mm/kV)	Artificial pollution tests Severity withstand values at the phase-to-earth voltage		
	Salt fog method (kg/m ³)	Solid-layer methods	
		S. D. D. ^{*)} (mg/cm ²)	Layer conductivity (μS)
16	5 to 14	0.03 to 0.06	15 to 20
20	14 to 40	0.10 to 0.20	24 to 35
25	40 to 112	0.30 to 0.60	36
31	>160	—	—

^{*)} S. D. D. = Salt Deposit Density.

ANNEXE D

PARAMÈTRES CARACTÉRISANT LE PROFIL DES ISOLATEURS

Ces paramètres se réfèrent aux isolateurs installés en position verticale. Pour d'autres positions, voir le paragraphe 5.2.

D1. Distance minimale c entre deux ailettes

c est la distance minimale entre deux ailettes consécutives, de même diamètre, mesurée par le rayon d'un arc de cercle centré sur le point le plus bas de la nervure la plus extérieure de l'ailette supérieure et tangent à l'ailette inférieure de même diamètre (figure D1, page 36).

Cette distance est importante pour éviter le court-circuitage sous pluie de deux ailettes successives. Compte tenu des connaissances actuelles, une valeur de c de l'ordre de 30 mm ou plus répond à cette exigence.

Pour des isolateurs ayant une longueur totale au plus égale à 550 mm, ou pour les isolateurs avec une faible profondeur d'ailette p (voir article D2) ($p \leq 40$ mm), une valeur de c de l'ordre de 20 mm est acceptable.

Notes 1. — c n'est pas applicable aux supports isolants à capot et embase ni aux isolateurs rigides à tige.

2. — Pour les isolateurs à ailettes alternées, voir l'article D4.

D2. Rapport s/p entre le pas et la profondeur de l'ailette

Le rapport s/p montre les limites de la réalisation arbitraire d'une ligne de fuite trop longue soit par un surdimensionnement de la profondeur de l'ailette p , soit par un accroissement injustifié du nombre d'ailettes. Ce rapport est important pour les propriétés d'autonettoyage des isolateurs.

s/p doit, en principe, être supérieur ou égal à 0,8. L'expérience en service montre que cette valeur peut être réduite à 0,65 dans le cas d'ailettes simples (sans ondulations).

s est la distance verticale entre deux points similaires d'ailettes successives (pas).

p est la profondeur horizontale maximale d'une ailette (c'est-à-dire : p pour les figures D3a et D3d, pages 37 et 38, p_1 pour la figure D3b, page 37, et p_2 pour la figure D3c, page 38).

D3. Rapport l_d/d entre ligne de fuite et distance dans l'air

Le rapport l_d/d montre l'utilisation de la ligne de fuite pour éviter tout court-circuit local. Il convient que l_d/d soit inférieur à 5. Il convient que ce rapport soit vérifié dans le cas le plus défavorable sur chaque segment, par exemple, de la face intérieure d'un profil d'isolateur anti-brouillard.

d est la distance en ligne droite dans l'air mesurée entre deux points situés sur la partie isolante ou entre un point situé sur la partie isolante et un autre point situé sur la partie métallique.

l_d est la partie de la ligne de fuite mesurée entre ces deux points.

D4. Ailettes alternées (voir figure D3b)

La différence ($p_1 - p_2$) entre les deux profondeurs horizontales de deux ailettes consécutives est importante sous pluie pour éviter le court-circuit entre ces deux ailettes.

APPENDIX D

PARAMETERS CHARACTERIZING THE INSULATOR PROFILE

These parameters are related to insulators installed in a vertical position. For other positions, see Sub-clause 5.2.

D1. Minimum distance c between sheds

c is the minimum distance between adjacent sheds of the same diameter, measured by drawing a perpendicular from the lowest point of the outer rib of the upper shed to the shed below of the same diameter (Figure D1, page 36).

This distance is important in rainfall conditions to avoid bridging between two successive sheds. According to present knowledge, a value of c in the order of 30 mm or more fulfils this requirement.

For insulators having an overall length less than or equal to 550 mm, or for insulators with small shed overhang p (see Clause D2) ($p \leq 40$ mm) a value of c in the order of 20 mm is acceptable.

Notes 1. — c is not applicable to pedestal-type post and pin-type insulators.

2. — For insulators with alternate sheds, see Clause D4.

D2. Ratio s/p between spacing and shed overhang

The ratio s/p describes the limitation on providing arbitrarily too high a leakage distance by either overdimensioning the shed overhang p or by unjustifiably increasing the number of sheds. The ratio is important for self-cleaning properties of insulators.

s/p should be equal to or greater than 0.8. Field experience shows that this value can be reduced to 0.65 in the case of plain sheds (without ribs).

s is the vertical distance between two similar points of successive sheds (spacing).

p is the maximum shed overhang (i.e. p in Figures D3a and D3d, pages 37 and 38, p_1 in Figure D3b, page 37 and p_2 in Figure D3c, page 38).

D3. Ratio l_a/d between creepage distance and clearance

The ratio l_a/d describes the use of the creepage distance in order to avoid local short-circuiting and should be lower than 5. This ratio should be checked for the "worst case" on any section, for example, of the underside of an anti-fog insulator profile.

d is the straight air distance measured between two points situated on the insulating part or between any point located on the insulating part and the other on a metal part.

l_a is the part of the creepage path measured between the above two points.

D4. Alternating sheds (see Figure D3b)

The difference ($p_1 - p_2$) between two consecutive shed overhangs is important in rain conditions to avoid bridging between them.