

NORME INTERNATIONALE

**ISO
9632**

Première édition
1992-05-01

Transmissions hydrauliques — Pompes à cylindrée fixe — Dégradation de l'écoulement due à la pollution par ACFTD

*Hydraulic fluid power — Fixed displacement pumps — Flow degradation due to
classified AC Fine Test Dust contaminant — Test method*



Numéro de référence
ISO 9632 : 1992 (F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 9632 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 131, *Transmissions hydrauliques et pneumatiques*, sous-comité SC 8, *Essais des produits et contrôle de la contamination*.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1992

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Introduction

La vie d'une pompe pour transmissions hydrauliques se termine lorsqu'elle ne peut plus assurer le débit spécifié dans des conditions données de vitesse de l'arbre, de pression de refoulement et d'état du fluide. La vitesse d'usure des pompes hydrauliques est fonction du niveau de pollution du fluide hydraulique en contact avec les parties internes de la pompe. L'usure détériore les jeux de fonctionnement (trajectoires de fuite) et s'accompagne d'une dégradation du débit. Les matériaux de fabrication ainsi que la dimension et la forme caractéristiques de ces détériorations représentent des critères non contestables de la sensibilité de la pompe à la pollution dans des conditions de fonctionnement données.

Les considérations ci-dessus permettent de déterminer un niveau tolérable de pollution qui sert à comparer des pompes hydrauliques fonctionnant dans les mêmes conditions.

L'essai prescrit dans la présente Norme internationale se fonde sur l'utilisation de poussière de silice pour déterminer la sensibilité à la pollution (ou la dégradation du débit due à l'usure par les polluants). Il n'est pas censé être représentatif de tous les types et taux d'usure rencontrés en utilisation prolongée in situ. Il est évident qu'outre la sensibilité à la pollution de nombreux autres facteurs doivent être pris en compte pour choisir une pompe.

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of ISO 9632:1992

Transmissions hydrauliques — Pompes à cylindrée fixe — Dégradation de l'écoulement due à la pollution par ACFTD

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit une méthode d'essai uniforme et répétable pour déterminer et enregistrer la sensibilité à la pollution (ou la dégradation du débit) d'une pompe volumétrique pour transmissions hydrauliques sous l'effet de l'usure par une pollution à base de silice (ACFTD)¹⁾.

L'essai est réalisé dans des conditions constantes de vitesse, pression et température. Il est interdit de nettoyer le circuit entre deux injections de fine poussière d'essai.

Les résultats d'essai doivent servir à définir les caractéristiques de filtration nécessaires pour protéger la pompe installée et fonctionnant dans un circuit hydraulique.

La présente Norme internationale ne tient pas compte des détériorations de la pompe dues à

- a) des causes autres que l'usure mesurée par la dégradation du débit;
- b) la présence d'eau et la réaction des huiles et de l'eau sur les surfaces d'usure de la pompe;
- c) la fatigue, les surpressions et autres catastrophes.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 3448 : —²⁾, *Lubrifiants liquides industriels — Classification ISO selon la viscosité.*

ISO 3722 : 1976, *Transmissions hydrauliques — Flacons de prélèvement — Homologation et contrôle des méthodes de nettoyage.*

ISO 4021 : 1977, *Transmissions hydrauliques — Analyse de la pollution par particules — Prélèvement des échantillons de fluide dans les circuits en fonctionnement.*

ISO 4405 : 1991, *Transmissions hydrauliques — Pollution des fluides — Détermination de la pollution particulaire par la méthode gravimétrique.*

ISO 4406 : 1987, *Transmissions hydrauliques — Fluides — Méthode de codification du niveau de pollution par particules solides.*

ISO 4572 : 1981, *Transmissions hydrauliques — Filtres — Évaluation du rendement par la méthode de filtration en circuit fermé.*

ISO 5598 : 1985, *Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Vocabulaire.*

ISO 6743-4 : 1982, *Lubrifiants, huiles industrielles et produits connexes — Classe L — Classification — Partie 4: Famille H (systèmes hydrauliques).*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions données dans l'ISO 5598 et la définition suivante s'appliquent.

taux de dégradation de l'écoulement: Rapport du débit stabilisé après injection de polluants au débit de référence (débit initial mesuré), $Q_{réf}$, de la pompe.

1) ACFTD: Air Cleaner Fine Test Dust, c'est-à-dire fine poussière d'essai pour épurateur d'air.

Pour obtenir de la fine poussière d'essai, écrire à

AC Spark Plug,
General Motors Corporation,
1300 North Dort Highway,
Flint,
MI 48556, USA.

ou AC Spark Plug,
Sales Department,
Milton Keynes,
Bucks., UK.

2) À publier. (Révision de l'ISO 3448 : 1975)

4 Symboles et unités

4.1 Les symboles et unités utilisés dans la présente Norme internationale sont les suivants:

D = diamètre intérieur de la chambre d'injection, en millimètres

L = longueur hors tout de la chambre d'injection, en millimètres

g_i = quantité de polluant, en grammes

$Q_{\text{réf}}$ = débit de référence de la pompe d'essai (voir 8.11), en litres par minute

Q_p = débit de la pompe d'essai à la pression d'essai spécifiée, en litres par minute.

4.2 Les symboles graphiques utilisés à la figure 1 sont conformes à l'ISO 1219-1.

5 Appareillage d'essai

5.1 L'appareillage d'essai doit consister en un circuit d'essai hydraulique, du type représenté à la figure 1, comportant un réservoir, un système d'injection, un échangeur thermique, un débitmètre, des manomètres, un indicateur de température, des filtres de contrôle, une pompe d'essai, un entraînement de pompe et le fluide hydraulique.

5.2 Vérifier que les conduites raccordant les composants hydrauliques sont dimensionnées pour assurer un écoulement turbulent dans tout le circuit d'essai.

5.3 Prendre les précautions nécessaires pour éviter les pièges à polluants, les zones de dépôt, et les combinaisons de zones de centrifugation et de chambres tranquillisantes. Vérifier également qu'aucun air n'est entraîné dans le circuit.

5.4 Construire le réservoir avec un fond conique d'angle de cône inférieur à 90° pour garantir une agitation suffisante du fluide.

5.5 Mettre le réservoir sous pression ou prévoir une pompe de charge pour éviter la cavitation dans la pompe en essai.

5.6 Prévoir une entrée du fluide hydraulique dans le réservoir en dessous de la surface du fluide.

5.7 Construire une chambre d'injection d'un volume d'environ 500 ml et d'un rapport L/D égal à 10, avec un fond conique d'angle de cône inférieur à 90°.

5.8 Employer un échangeur thermique qui ne constitue pas un piège à polluants.

NOTE — Il est recommandé d'utiliser un dispositif à une ou deux passes, monté verticalement, à entrée d'huile par le fond. Il est également recommandé de faire circuler l'huile côté tube et l'eau côté enveloppe.

5.9 Employer un débitmètre insensible aux polluants et d'une précision de $\pm 2\%$ de la valeur indiquée.

5.10 Utiliser des filtres capables de donner, conformément à l'ISO 4406, un nombre code 15/10 ou mieux du niveau de pollution.

5.11 Prévoir les moyens de mesurer le niveau de pollution du fluide conformément à l'ISO 4405.

5.12 Prévoir une quantité suffisante de fine poussière d'essai (ACFTD) classée par un classificateur commercial reconnu.

NOTE — Il convient que le classificateur prépare la poussière d'essai, conformément aux recommandations du fabricant.

La masse de poussière recueillie dans la fraction classée en fin de période de classification doit correspondre aux limites données dans le tableau 1.

5.13 Prévoir une quantité suffisante de flacons propres de prélèvement de fluide au niveau requis de propreté (RCL) de moins de 10 particules de plus de 10 μm par millilitre de volume de flacon, conformément à l'ISO 3722.

5.14 Prévoir une quantité suffisante de flacons «propres» d'injection de polluant.

5.15 Utiliser une huile minérale de classe L-HM, telle que définie dans l'ISO 6743-4, comme fluide d'essai de classe de viscosité ISO VG 32, conformément à l'ISO 3448 (c'est-à-dire de 28,8 cSt à 35,2 cSt à 40 °C¹⁾). Noter la marque de fabrique du fluide, le nom du fournisseur et l'identification du lot.

NOTE — S'il est connu que la pompe à essayer ne fonctionne pas de manière satisfaisante en utilisant un fluide ISO VG 32 à la vitesse et à la pression prescrites, on peut utiliser un fluide de classe de viscosité supérieure à moins que la classe de fluide et la justification de son emploi ne soient indiquées dans le rapport d'essai.

5.16 Choisir des composants de circuit d'essai de conception connue pour fonctionner de manière satisfaisante avec un fluide pollué.

1) 1 cSt = 1 mm²/s

Tableau 1 — Description de la poussière d'essai classée

Dimension classée de la poussière d'essai μm	Pourcentage en masse de la fraction classée par rapport à la distribution complète de la fine poussière d'essai (ACFDT)		
	minimum	moyen	maximum
0 à 20	70	73	76
0 à 30	82,2	85,2	88,2
0 à 40	88	91	94
0 à 50	91	94	97
0 à 60	93	96	99
0 à 70	94,2	97,2	100
0 à 80	95	98	100

6 Conditions d'essai

Sauf indication contraire, les conditions normales d'essai suivantes s'appliquent:

- température du fluide: $50\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- pression d'essai en kilopascals [bars¹⁾]: valeur prescrite $\pm 2\%$;
- pression d'aspiration de la pompe en essai: 100 kPa à 150 kPa (1 bar à 1,5 bar);
- vitesse de l'arbre de la pompe en essai en tours par minute: valeur prescrite $\pm 2\%$;

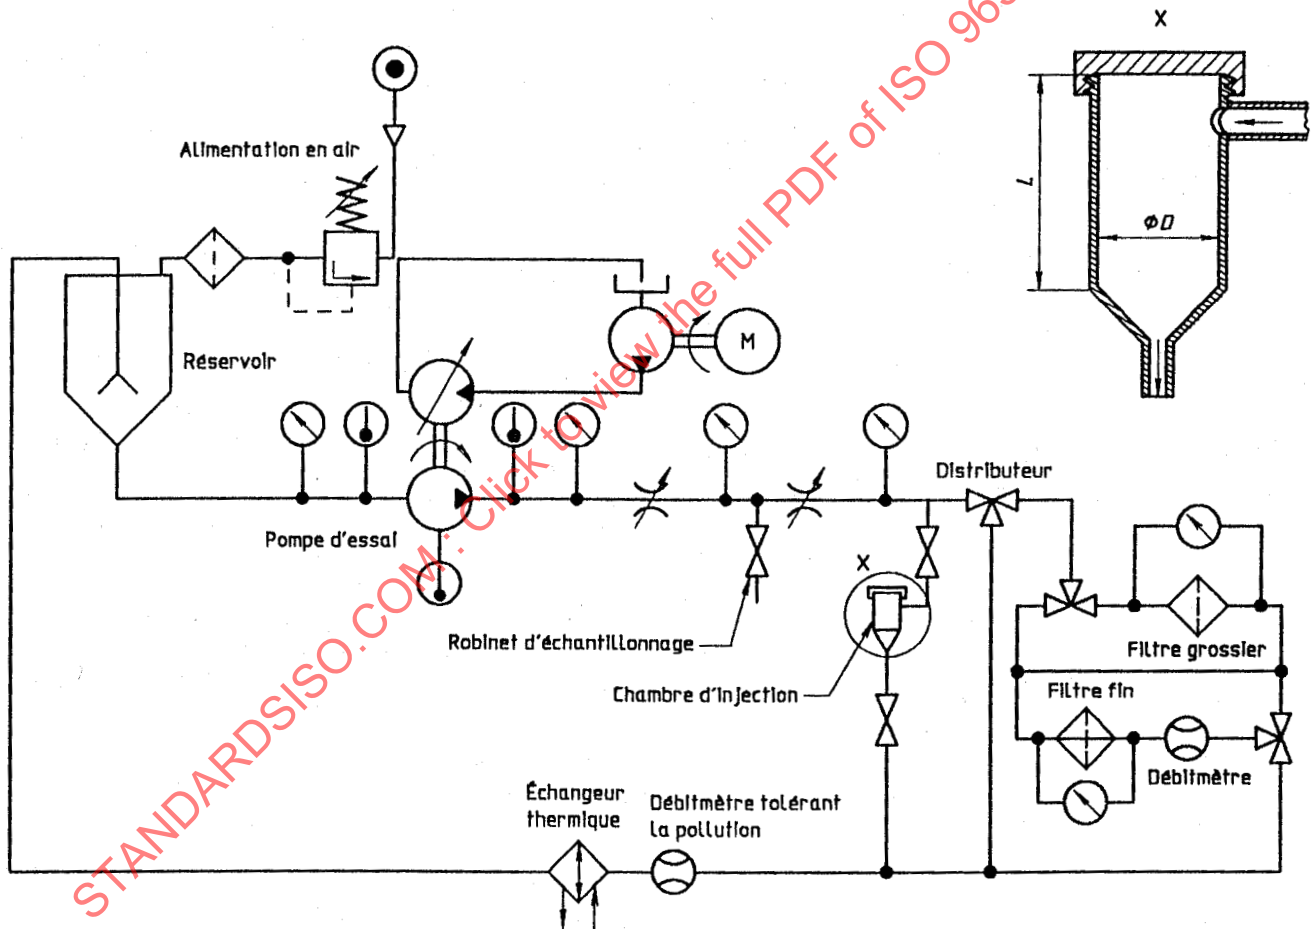


Figure 1 — Circuit type d'essai de la sensibilité des pompes à la pollution

1) 1 bar = 10^5 Pa = 100 kPa; 1 Pa = 1 N/m²

7 Qualification de l'appareillage d'essai

7.1 Installer une pompe connue pour être relativement insensible à la pollution du circuit d'essai.

7.2 Régler le volume de fluide dans le circuit d'essai à la plus faible valeur du débit que le banc d'essai est accoutumé à vérifier.

7.3 Faire passer le fluide dans le filtre de contrôle, jusqu'à obtenir un niveau de pollution de nombre code 15/10 ou mieux, conformément à l'ISO 4406.

7.4 Mettre les filtres hors circuit.

7.5 Préparer un échantillon de fine poussière d'essai (ACFTD) non classée pour porter le niveau de pollution du circuit à $300 \text{ mg/l} \pm 10 \text{ mg/l}$, en utilisant l'expression suivante:

$$g_i \text{ (en grammes)} = 0,3 \times \text{volume du circuit (en litres)}.$$

7.6 Purger la chambre d'injection et la remplir de polluant préparé (voir 7.5) sous forme d'une boue bien mélangée pour éviter l'agglomération des particules.

7.7 Injecter le contenu de la chambre d'injection lentement, sur une durée de 5 min.

7.8 Régler le circuit à 70 % du débit minimal d'utilisation normale.

7.9 Prélever du circuit, à 15 min d'intervalle chacun, quatre échantillons de fluide de la manière prescrite dans l'ISO 4021.

7.10 Mesurer le niveau de pollution de chaque échantillon de la manière prescrite dans l'ISO 4405.

7.11 Faire passer le fluide au travers des filtres de contrôle jusqu'à ce que son niveau de pollution corresponde au nombre code 15/10 ou mieux.

7.12 Considérer que le circuit est apte à l'essai si le niveau de pollution (voir 7.10) des quatre échantillons (voir 7.9) correspond, à $\pm 10 \%$, au niveau de pollution initial de la poussière d'essai (voir 7.5).

7.13 Recommencer la qualification en cas de modification quelconque apportée au circuit hydraulique ou au réservoir.

8 Mode opératoire d'essai

8.1 Après installation de la pompe en essai, vérifier que

- a) l'appareil de réglage de la pression est totalement ouvert;
- b) le réservoir est sous une pression de 100 kPa à 150 kPa (1 bar à 1,5 bar);

c) les deux filtres fin et grossier sont en circuit;

d) le volume d'huile dans le circuit d'essai (circuit de nettoyage du filtre exclu) est égal au débit nominal de consigne de la pompe essayée à la vitesse d'essai prescrite.

8.2 Mettre la pompe en essai en marche à sa vitesse minimale ou à 500 tr/min (choisir la plus rapide des deux).

8.3 Augmenter progressivement la vitesse d'essai prescrite en 30 min.

8.4 Maintenir la température d'entrée du fluide hydraulique dans la pompe à $50^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$, et faire marcher la pompe à la vitesse d'essai prescrite:

- a) 5 min à la charge minimale;
- b) 15 min à 25 % de la pression d'essai prescrite;
- c) 15 min à 50 % de la pression d'essai prescrite;
- d) 15 min à 75 % de la pression d'essai prescrite;
- e) 60 min à 100 % de la pression d'essai prescrite.

8.5 Réduire la pression au minimum dans le circuit, puis arrêter la pompe.

8.6 Calculer la quantité de polluant (g_i) requise pour chaque injection à l'aide de l'expression suivante:

$$g_i \text{ (en grammes)} = 0,03 \times \text{volume de fluide du circuit (en litres)}$$

NOTE — Le niveau de pollution du circuit sera de 30 mg/l pour chaque plage de dimensions du polluant.

8.7 Préparer 12 échantillons de boue contenant chacun g_i grammes de polluant classé, et les placer dans des flacons de prélèvements propres (voir 5.13) dans les plages de dimensions suivantes:

- 6 échantillons de 0 à 20 μm
- 1 échantillon de 0 à 30 μm
- 1 échantillon de 0 à 40 μm
- 1 échantillon de 0 à 50 μm
- 1 échantillon de 0 à 60 μm
- 1 échantillon de 0 à 70 μm
- 1 échantillon de 0 à 80 μm

8.8 Mettre la pompe d'essai en marche à sa vitesse minimale ou à 500 tr/min (choisir la plus rapide des deux) et à la pression minimale du circuit, le filtre fin et le filtre grossier étant tous les deux en circuit.

8.9 Augmenter progressivement la vitesse de la pompe d'essai pour arriver à la vitesse d'essai prescrite en 15 min.

8.10 Continuer à la vitesse d'essai prescrite pendant 15 min à 50 % de la pression d'essai prescrite, puis 15 min à 100 % de cette pression.

NOTE — Le présent alinéa pourra être revu suivant qu'on peut ou non atteindre une température du fluide dans la pompe de 50 °C, 10 min avant la première injection de polluant.

8.11 Réduire la pression du circuit au minimum, mettre les filtres hors circuit et enregistrer le débit. Il s'agit du débit de référence $Q_{\text{réf}}$ en litres par minute.

8.12 Augmenter la pression dans le circuit jusqu'à la pression d'essai prescrite et noter

- a) le débit de la pompe, Q_p , en litres par minute,
- b) la température d'entrée du fluide dans la pompe,
- c) la température de sortie du fluide (facultatif),
- d) la température du carter de la pompe (facultatif),

tout en maintenant constantes les conditions d'essai prescrites dans l'article 6.

8.13 Injecter lentement, sur une durée de 5 min, l'un des échantillons de boue de 0 à 20 µm préparé conformément à 8.7.

8.14 Toutes les 5 min, relever et noter les paramètres indiqués en 8.12. Si le débit diminue et atteint moins de 70 % de sa valeur de référence initiale ($Q_{\text{réf}}$), passer directement à l'article 9.

8.15 Répéter les opérations de 8.13 et 8.14 toutes les 30 min, cinq autres fois, sans nettoyer le circuit entre deux injections.

8.16 Une fois terminées les six injections de boue de 0 à 20 µm, répéter les opérations 8.13 et 8.14 en injectant successivement les échantillons de 0 à 30 µm, 0 à 40 µm, 0 à 50 µm, 0 à 60 µm, 0 à 70 µm et 0 à 80 µm préparés conformément à 8.7.

8.17 Parmi les raisons valables d'interrompre l'essai avant la fin, on citera

- a) une pression d'aspiration ou de refoulement erratique;
- b) un niveau de bruit indiquant des perturbations mécaniques ou une cavitation;
- c) une rupture du joint d'arbre;
- d) un grippage des éléments en contact;
- e) toute situation inhabituelle similaire.

9 Nettoyage

9.1 La pompe fonctionnant à sa vitesse d'essai, faire passer le fluide dans le filtre grossier pendant 45 min puis dans le filtre fin pendant 45 autres min.

NOTE — Le nettoyage du circuit peut se faire le jour même ou le lendemain.

9.2 Le niveau de propreté requis avant de pouvoir essayer une nouvelle pompe doit correspondre aux indications données en 7.3, c'est-à-dire un nombre code 15/10 conformément à l'ISO 4406.

10 Présentations des données

10.1 Noter l'identification de la pompe, les conditions de fonctionnement et les données indiquées dans le tableau 2. Noter si besoin est, les raisons de l'interruption prématurée des essais et toute observation inhabituelle.

10.2 Calculer le rendement volumétrique à un maximum de trois chiffres significatifs pour chaque injection en divisant le débit final (de 8.14) par le débit de référence $Q_{\text{réf}}$ (de 8.11).

10.3 Présenter les valeurs de rendement volumétrique calculées en 10.2 et qui représentent l'effet de la fine poussière d'essai sur le rendement volumétrique [$(Q_p/Q_{\text{réf}}) \times 100$] de la pompe, sous forme de tableau ou de courbe. Voir à la figure 2 un exemple de représentation graphique.

10.4 Indiquer le rapport final de dégradation de l'écoulement

$$\frac{Q_{p \text{ final}}}{Q_{p \text{ initial}}} \times 100$$

en fin d'essai, de la manière indiquée dans le tableau 2 et à la figure 2.

11 Phrase d'identification (Référence à la présente Norme internationale)

Il est vivement recommandé aux fabricants, qui ont choisi de se conformer à la présente Norme internationale, d'indiquer dans leurs rapports d'essai, catalogues et documentation commerciale, la phrase d'identification suivante:

« La plage granulométrique maximale des particules polluantes injectées en fin d'essai a été de µm à une pression d'essai de kPa (.... bar) conformément à l'ISO 9632 : 1992, *Transmissions hydrauliques — Pompes à cylindrée fixe — Dégradation de l'écoulement due à la pollution par ACFTD.* »

Tableau 2 — Feuilles de présentation des résultats d'essai de sensibilité à la pollution

Date de l'essai	:		Emplacement de l'essai		:		
Pompe	:		Volume du circuit		:	 l	
Vitesse	:	 tr/min	Volume d'injection		:	 g	
Température	:	 °C	Débit de référence, $Q_{\text{réf}}$		:	 l/min	
Pression	:	 kPa [bar ¹⁾]	Observations		:		
Identification du fluide	:				:		
Viscosité à la température d'essai	:	 cSt ²⁾			:		

Temps	Temps à partir du début de l'essai min	Dimension du polluant ajouté µm	Température °C			Vitesse de la pompe tr/min	Débit (voir 8.14) l/min	Rendement volumétrique
			Entrée	Carter	Sortie			
	0	0 à 20						
	15							
	30	0 à 20						
	45							
	60	0 à 20						
	75							
	90	0 à 20						
	105							
	120	0 à 20						
	135							
	150	0 à 20						
	165							
	180	0 à 30						
	195							
	210	0 à 40						
	225							
	240	0 à 50						
	255							
	270	0 à 60						
	285							
	300	0 à 70						
	315							
	330	0 à 80						
	345							
	360							


Rapport de dégradation de l'écoulement après min (10.4):

1) 1 bar = 10⁵ Pa
2) 1 cSt = 1 mm²/s

Date de l'essai	:		Emplacement de l'essai	:	
Pompe	:		Volume du circuit	:	 l
Vitesse	:	 tr/min	Volume d'injection	:	 g
Température	:	 °C	Débit de référence, $Q_{réf}$	:	 l/min
Pression	:	 kPa [bar ¹⁾]	Observations	:	
Identification du fluide	:			:	
Viscosité à la température d'essai	:	 cSt ²⁾		:	

1) 1 bar = 10⁵ Pa

2) 1 cSt = 1 mm²/s

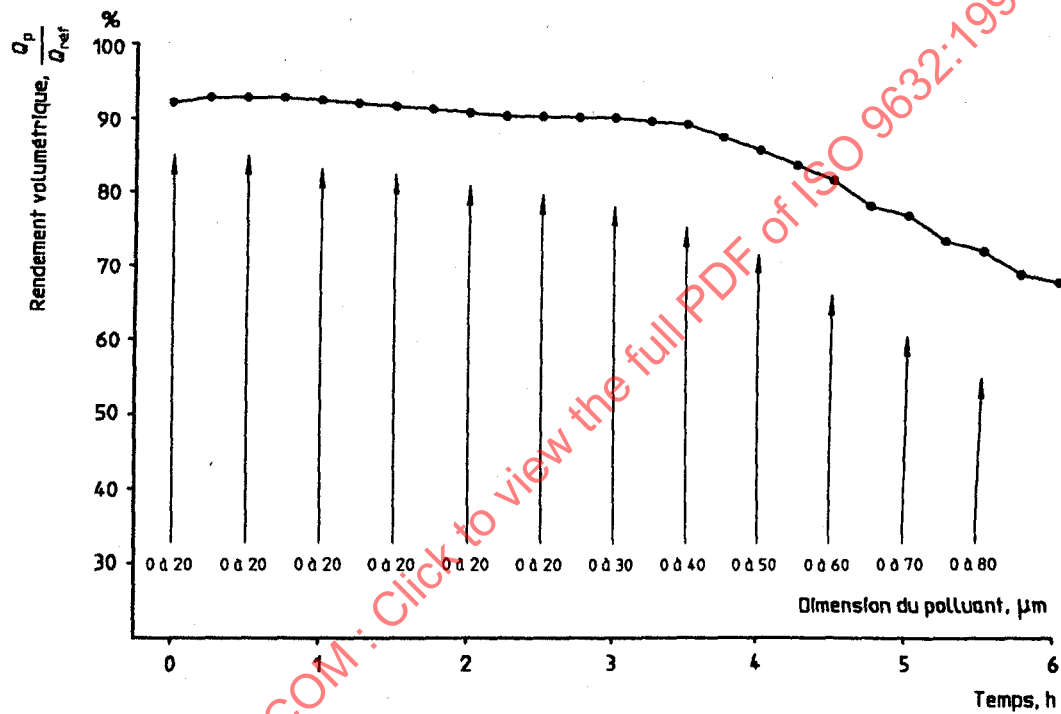

Rapport de dégradation de l'écoulement après..... min

$$= \frac{Q_{p \text{ final}}}{Q_{p \text{ initial}}} \times 100$$

=

Figure 2 — Représentation graphique du rendement volumétrique en fonction du temps

Annexe A (informative)

Bibliographie

- [1] ISO 1219-1 : 1991, *Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles graphiques et schémas de circuit — Partie 1: Symboles graphiques.*

STANDARDSISO.COM : Click to view the full PDF of ISO 9632:1992